

Das neue Design des Labor CHANNELs

Klickanleitung

Agenda

1 Startbildschirm des CHANNELs

2 Die Zusatzangaben

3 Duplizieren eines Auftrags

4 Finalisieren eines Auftrags

Startbildschirm des CHANNELs


Allgemeiner Aufbau

Auflistung der Anforderungsbelege

Katalogsuche

Übersicht der Aufträge des Patienten

Angaben zum Patienten, Einsender und Auftrag

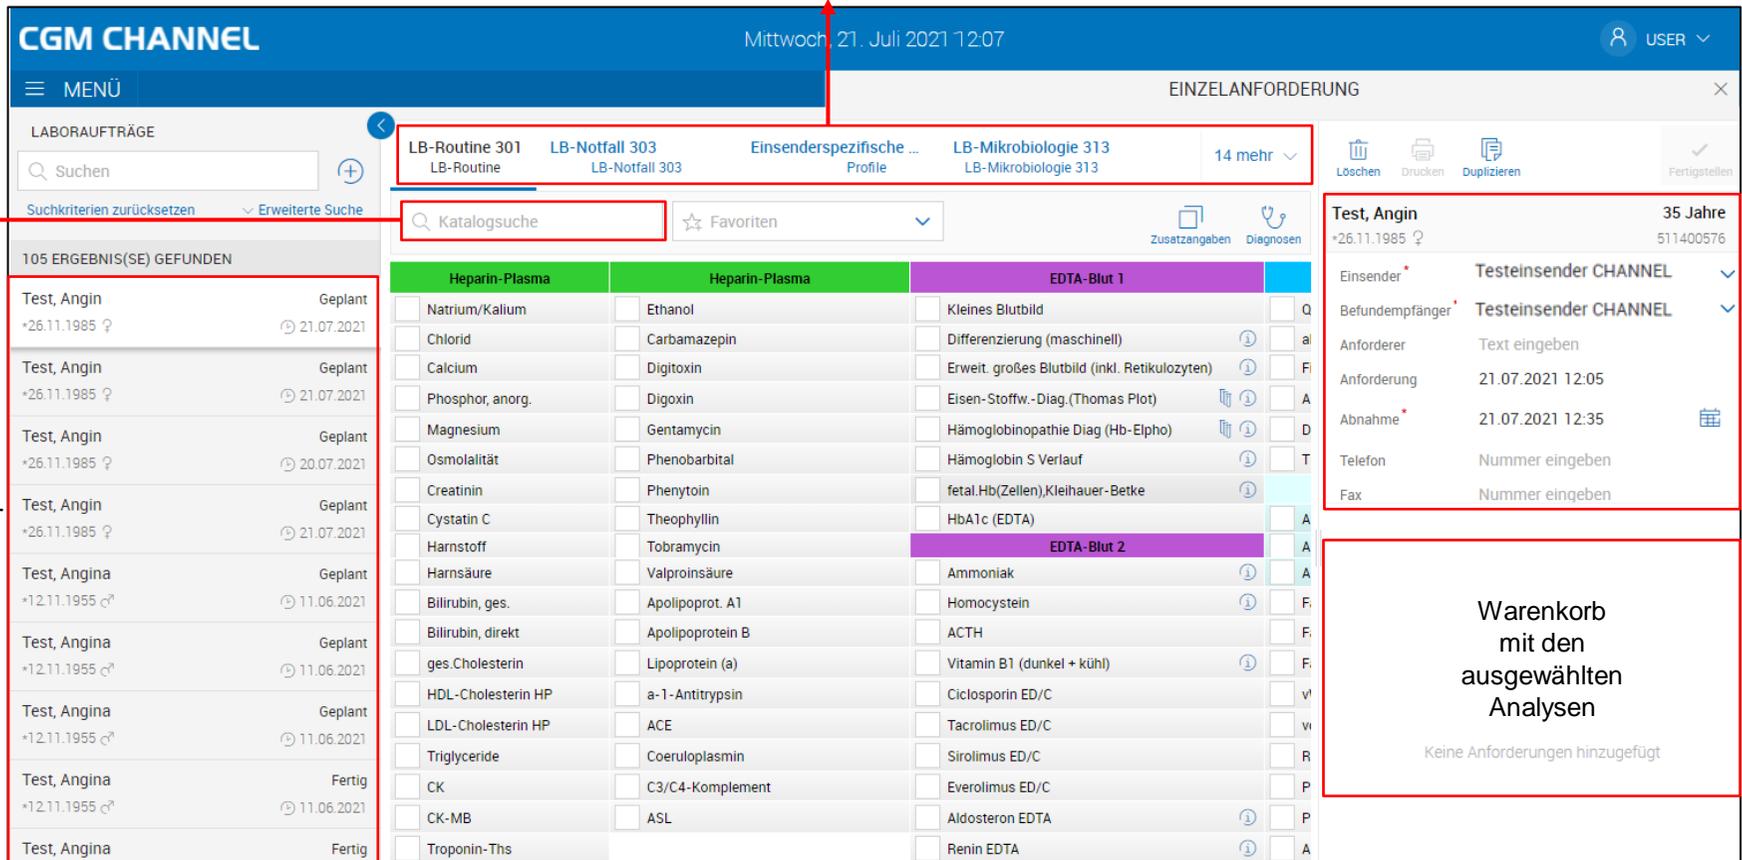

CGM CHANNEL Mittwoch 21. Juli 2021 12:07 USER

LABORAUFRÄGE

Suchen

Suchkriterien zurücksetzen Erweiterte Suche

105 ERGEBNIS(SE) GEFUNDEN

LB-Routine 301 LB-Notfall 303 Einsenderspezifische ... LB-Mikrobiologie 313 14 mehr

Katalogsuche Favoriten

Heparin-Plasma	Heparin-Plasma	EDTA-Blut 1
<input type="checkbox"/> Natrium/Kalium	<input type="checkbox"/> Ethanol	<input type="checkbox"/> Kleines Blutbild
<input type="checkbox"/> Chlorid	<input type="checkbox"/> Carbamazepin	<input type="checkbox"/> Differenzierung (maschinell)
<input type="checkbox"/> Calcium	<input type="checkbox"/> Digitoxin	<input type="checkbox"/> Erweit. großes Blutbild (inkl. Retikulozyten)
<input type="checkbox"/> Phosphor, anorg.	<input type="checkbox"/> Digoxin	<input type="checkbox"/> Eisen-Stoffw.-Diag.(Thomas Plot)
<input type="checkbox"/> Magnesium	<input type="checkbox"/> Gentamycin	<input type="checkbox"/> Hämoglobinopathie Diag (Hb-Elpho)
<input type="checkbox"/> Osmolalität	<input type="checkbox"/> Phenobarbital	<input type="checkbox"/> Hämoglobin S Verlauf
<input type="checkbox"/> Creatinin	<input type="checkbox"/> Phenytoin	<input type="checkbox"/> fetal.Hb(Zellen),Kleihauer-Betke
<input type="checkbox"/> Cystatin C	<input type="checkbox"/> Theophyllin	<input type="checkbox"/> HbA1c (EDTA)
<input type="checkbox"/> Harnstoff	<input type="checkbox"/> Tobramycin	EDTA-Blut 2
<input type="checkbox"/> Harnsäure	<input type="checkbox"/> Valproinsäure	<input type="checkbox"/> Ammoniak
<input type="checkbox"/> Bilirubin, ges.	<input type="checkbox"/> Apolipoprot. A1	<input type="checkbox"/> Homocystein
<input type="checkbox"/> Bilirubin, direkt	<input type="checkbox"/> Apolipoprotein B	<input type="checkbox"/> ACTH
<input type="checkbox"/> ges.Cholesterin	<input type="checkbox"/> Lipoprotein (a)	<input type="checkbox"/> Vitamin B1 (dunkel + kühl)
<input type="checkbox"/> HDL-Cholesterin HP	<input type="checkbox"/> a-1-Antitrypsin	<input type="checkbox"/> Ciclosporin ED/C
<input type="checkbox"/> LDL-Cholesterin HP	<input type="checkbox"/> ACE	<input type="checkbox"/> Tacrolimus ED/C
<input type="checkbox"/> Triglyceride	<input type="checkbox"/> Coeruloplasmin	<input type="checkbox"/> Sirolimus ED/C
<input type="checkbox"/> CK	<input type="checkbox"/> C3/C4-Komplement	<input type="checkbox"/> Everolimus ED/C
<input type="checkbox"/> CK-MB	<input type="checkbox"/> ASL	<input type="checkbox"/> Aldosteron EDTA
<input type="checkbox"/> Troponin-Ths		<input type="checkbox"/> Renin EDTA

Test, Angin 35 Jahre
*26.11.1985 ♀ 511400576

Einsender * Testeinsender CHANNEL
Befundempfänger * Testeinsender CHANNEL
Anforderer Text eingeben
Anforderung 21.07.2021 12:05
Abnahme * 21.07.2021 12:35
Telefon Nummer eingeben
Fax Nummer eingeben

Warenkorb mit den ausgewählten Analysen
Keine Anforderungen hinzugefügt

ausgewählter Anforderungsbeleg

Die Zusatzangaben *Änderung und Neuerung*

Änderung:

- Es gibt einen extra Button für die Zusatzangaben.
- Dieser muss manuell ausgewählt werden – die Seite der Zusatzangaben wird nicht mehr automatisch beim Finalisieren des Auftrags geöffnet.
- Sind zu einer Analyse Zusatzangaben notwendig, erscheint die Schrift in **ROT**.



EINZELANFORDERUNG

13 mehr

Löschen Drucken Duplizieren

Test, Angin
*26.11.1985

Einsender * Testteir
Befundempfänger * Testteir
Anforderer Text ei
Anforderung 16.07.:
Abnahme * 16.07.:

Spontanurin

instatus (Teststreifen)
in Teststreifen und Sediment
molalität
ogen-Basispaket

Neuerung:



- Bestimmte Zusatzangaben sind verpflichtend, d.h. die Angabe muss zwingend erfolgen, **sonst kann der Auftrag nicht finalisiert werden**.
- Verpflichtende Zusatzangaben werden **ROT** umrandet.

Sammelmenge (ml) *

Duplizieren eines Auftrags


Aufträge von dem ausgewählten Patienten können auf zwei Arten dupliziert werden:

1. Duplizieren ohne Untersuchungen

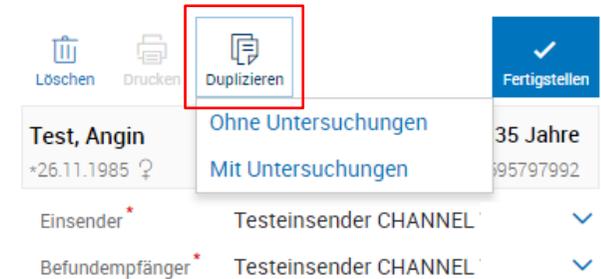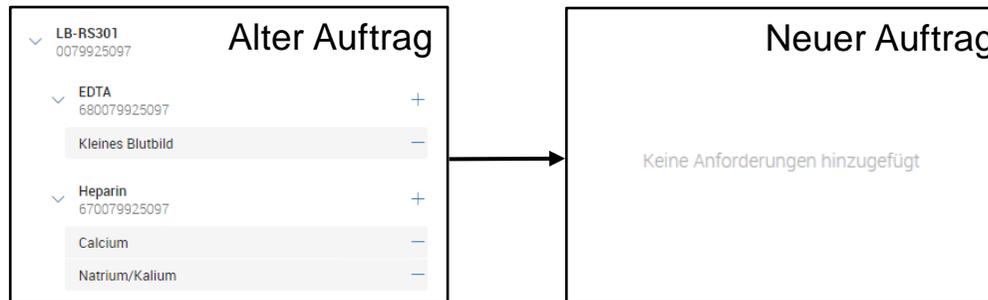

Die Analysen aus dem initialen Auftrag werden nicht dupliziert. Es entsteht ein neuer „leerer“ Auftrag.

2. Duplizieren mit Untersuchungen

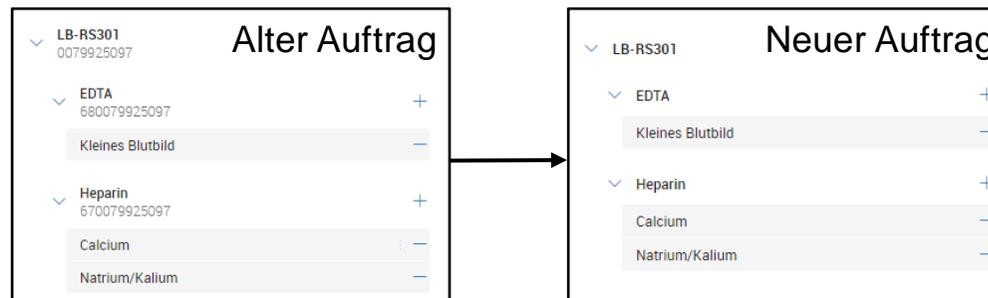

Die Analysen aus dem initialen Auftrag werden dupliziert. Es entsteht ein neuer Auftrag mit den gleichen Analysen.

Finalisieren eines Auftrags

Löschen Drucken Duplizieren

Fertigstellen

Test, Angin 35 Jahre
*26.11.1985 ♀ 595797992

Einsender * Testeinsender CHANNEL Vivantes ▾
Befundempfänger * Testeinsender CHANNEL Vivantes ▾
Anforderer Text eingeben
Anforderung 29.07.2021 15:34
Abnahme * 29.07.2021 16:04
Telefon Nummer eingeben
Fax Nummer eingeben

Nach der Auswahl der gewünschten Analysen wird der Auftrag über den Button **Fertigstellen** finalisiert.

heute/jetzt
morgen 5:00 Uhr
morgen 7:00 Uhr

Eingabe des Abnahmezeitpunktes mit der voreingestellten Auswahl

▾ LB-RS301

▾ Citrat +
Quick (TPZ) -

▾ EDTA +
Kleines Blutbild -

▾ Heparin +
Calcium -
Chlorid -
Natrium/Kalium -

FEHLENDE ANGABEN X

Es wurden nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt.

ACHTUNG
Die Abnahmezeit ist eine Pflichtangabe.
Beim nicht Ausfüllen der Abnahmezeit erscheint folgende Fehlermeldung:

Kontakt:

Einsenderbetreuung Labor Berlin

Mail: einsenderbetreuung@laborberlin.com

Labor Berlin – Charité Vivantes GmbH
Sylter Str. 2
13353 Berlin

www.laborberlin.com

